


Direkte anlæg med opblanding (blandesløjfeanlæg) - principdiagram nr. 2

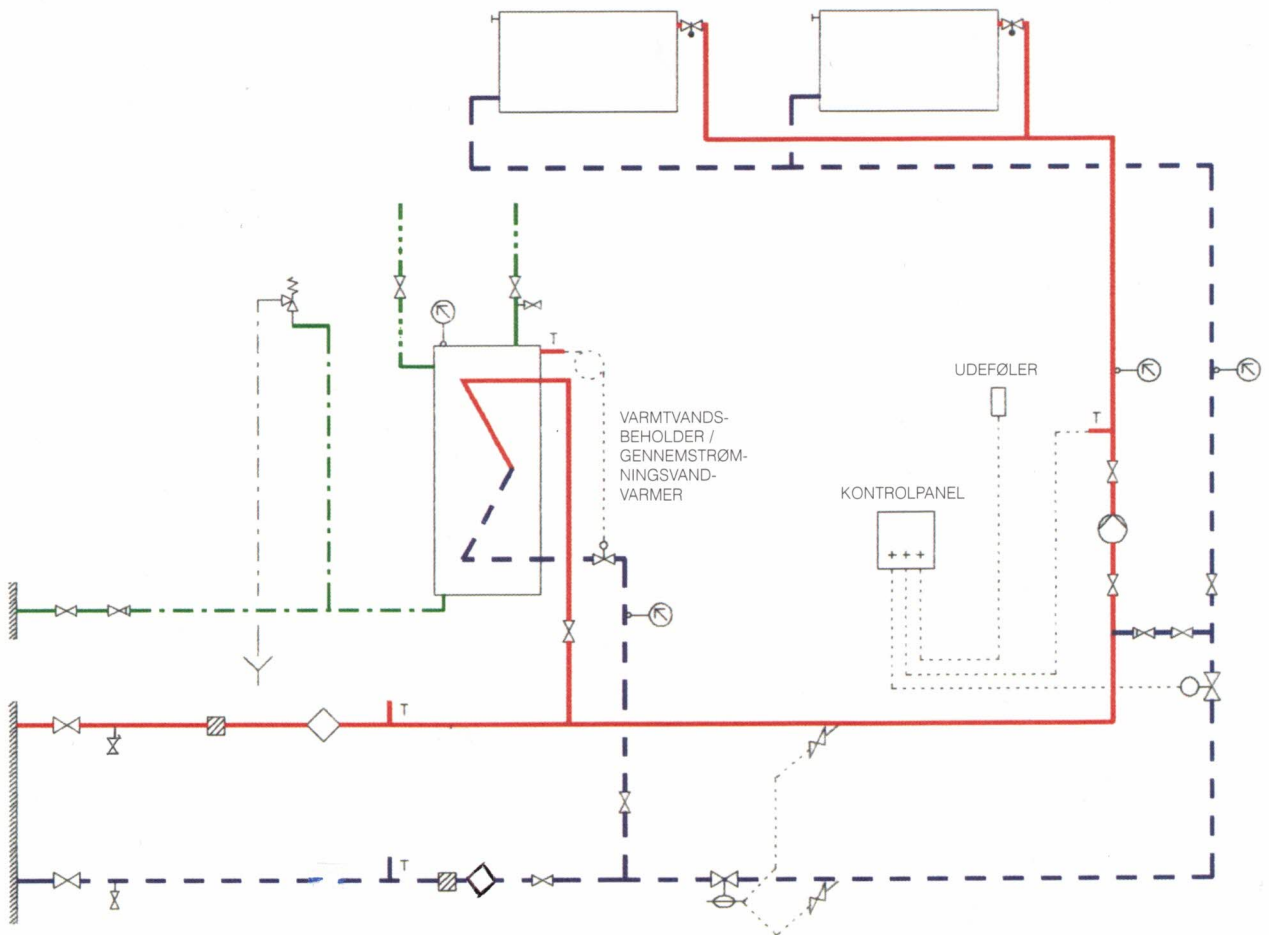

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | FJV VÆRKETS HOVEDHANER | | CIRKULATIONS-PUMPE |
| | TERMOMETER | | KONTRAVENTIL |
| | MALER PÅ FREM OG RETUR | | UDLUFTNING PÅ RADIATOR |
| | AFSPÆRRINGSVENTIL | | NÅLEVENTIL |
| | TERMOSTATISK VENTIL MED FJERNFØLER | | TILSLUTNING FOR TEMP. FØLER ELLER TERMOMETER |
| | MOTORVENTIL MED AUTOMATISK TEMPERATURSTYRING | | SIKKERHEDSVENTIL |
| | SNAVSSAMLER | | FJERNVARME FREM |
| | TRYKDIFFERENSREGULATOR | | FJERNVARME RETUR |
| | RADIATORVENTIL (NORMALT TERMOSTATISK) | | KOLDT BRUGSVAND |
| | AFTAPNINGSHANE | | VARMT BRUGSVAND |
| | GULVAFLØB | | CIRKULATION |