


Indirekte anlæg - principdiagram nr. 3

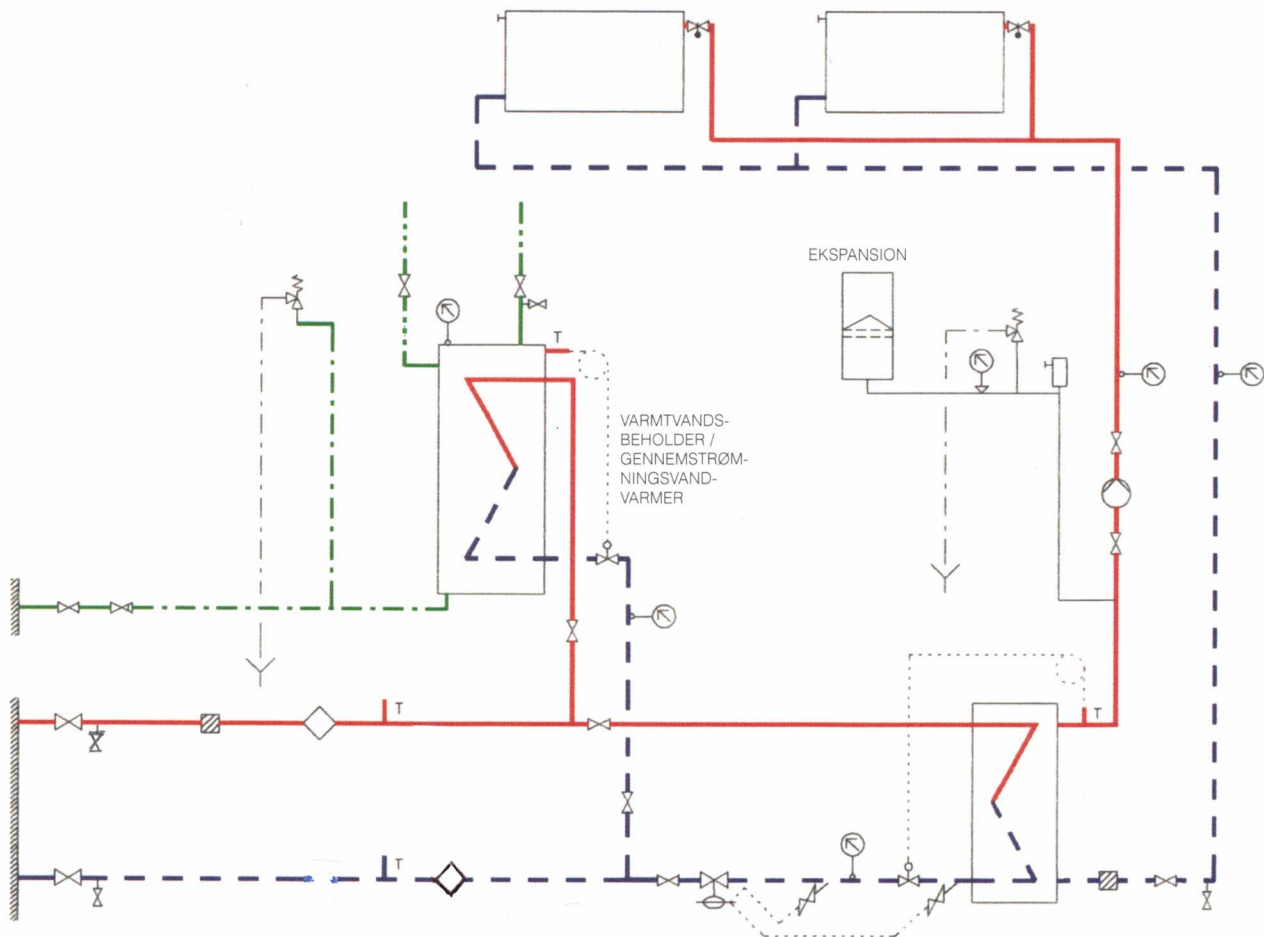

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | FJV VÆRKETS HOVEDHANER | | CIRKULATIONS-PUMPE |
| | TERMOMETER | | KONTRAVENTIL |
| | MALER PÅ FREM <i>OG RETUR</i> | | UDLUFTNING PÅ RADIATOR |
| | AFSPÆRRINGSVENTIL | | NÅLEVENTIL |
| | TERMOSTATISK VENTIL MED FJERNFØLER
ELLER MOTORVENTIL MED AUTOMATISK
TEMPERATURSTYRING | | TILSLUTNING FOR TEMP. FØLER ELLER TERMOMETER |
| | SNAVSSAMLER | | MANOMETER |
| | TRYKDIFFERENSREGULATOR | | SIKKERHEDSVENTIL |
| | RADIATORVENTIL (NORMALT TERMOSTATISK) | | FJERNVARME FREM |
| | AFTAPNINGSHANE | | FJERNVARME RETUR |
| | GULVAFLØB | | KOLDT BRUGSVAND |
| | | | VARMT BRUGSVAND |
| | | | CIRKULATION |